



CREPIM
Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Demandeur / Sponsor:	Kobefab International B.V
Adresse / Address :	De Vest 62
Code postal / Post Code :	5555 XP
Ville / City :	VALKENSWAARD
Pays / Country :	The Netherlands

Numéro de commande / Purchase Order :	19226773
Date commande / Dated on :	13/03/2019

Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R1 émis le / edited the 27/03/2019

Description du produit testé / Tested product description

Référence commerciale / Commercial reference:	Masterly CS 300CM
Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Description :	100% trevira CS
Application finale / Final application :	Curtains.
Epaisseur / Thickness:	0.56 mm
Masse volumique / Density :	419.6 kg/m ³
Masse surfacique / Surface density :	0.235 kg/m ²
Couleur / Color :	Ecu
Fabricant / Manufacturer:	Kobefab INTERNATIONAL B.V
Conditionnement / Conditioning:	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use



Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R1 émis le / edited the 27/03/2019
Résultats suivant / Results according to NF P 92-503 : 1995

Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Date de l'essai / Test date:	25/03/2019
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	600 mm x 180 mm
Epaisseur / Thickness (mm):	0.56

Ce rapport d'essai d'Orientation n'est pas couvert par notre portée d'accréditation / This Indicative test report is not covered by the scope of our accreditation.

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Essai / Test 4	Essai / Test 5	Moyenne / Average
Face exposée / Exposed face	NA	NA	Tests not performed			/
Sens / Direction	Trame / Weft	Chaîne / Warp				/
Masse de l'échantillon / Sample mass (g)	23,8	23,8				/
Durée de l'inflammation / Flame duration (s)	0	0				0
Points incandescents / Glowing spots?	Non/No	Non/No				/
Chute de gouttes / Dripping?	Oui/Yes	Oui/Yes				/
Gouttes enflammées / Flaming droplets?	Non/No	Non/No				/
Percement / Piercing	Oui/Yes	Oui/Yes				/
Distance maximale de carbonisation / Maximal length destroyed (mm)	160	160				160
Largeur maximale de carbonisation / Maximal width destroyed (mm)	0	0				0

Observations / Remarks :	The product pierces without exhibiting ignition, the classification can't be predicted unless complementary tests NF P 92-504 and NF P 92-505 are performed
--------------------------	---

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	



CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Demandeur / Sponsor:	Kobefab International B.V
Adresse / Address :	De Vest 62
Code postal / Post Code :	5555 XP
Ville / City :	VALKENSWAARD
Pays / Country :	The Netherlands

Numéro de commande / Purchase Order :	19226773
Date commande / Dated on :	13/03/2019

Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R2 émis le / edited the 26/04/2019

Description du produit testé / Tested product description

Référence commerciale / Commercial reference:	Masterly CS 300CM
Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Description :	100% trevira CS
Application finale / Final application :	Curtains.
Epaisseur / Thickness:	0.56 mm
Masse volumique / Density :	419.6 kg/m ³
Masse surfacique / Surface density :	0.235 kg/m ²
Couleur / Color :	Ecru
Fabricant / Manufacturer:	Kobefab INTERNATIONAL B.V
Conditionnement / Conditionning:	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat
Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Reproduction of this test report is only permitted in its full form



Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R2 émis le / edited the 26/04/2019


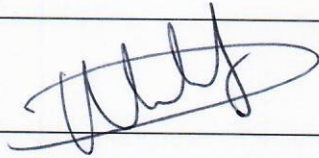
Résultats suivant / Results according to NF P 92-503 : 1995

Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Date de l'essai / Test date:	25/03/2019
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	600 mm x 180 mm
Epaisseur / Thickness (mm):	0.56

Ce rapport d'essai d'Orientation n'est pas couvert par notre portée d'accréditation / This Indicative test report is not covered by the scope of our accreditation.

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Essai / Test 4	Essai / Test 5	Moyenne / Average
Face exposée / Exposed face	NA	NA	Tests not performed			/
Sens / Direction	Trame / Weft	Chaîne / Warp				/
Masse de l'échantillon / Sample mass (g)	23,8	23,8				/
Durée de l'inflammation / Flame duration (s)	0	0				0
Points incandescents / Glowing spots?	Non/No	Non/No				/
Chute de gouttes / Dripping?	Oui/Yes	Oui/Yes				/
Gouttes enflammées / Flaming droplets?	Non/No	Non/No				/
Percement / Piercing	Oui/Yes	Oui/Yes				/
Distance maximale de carbonisation / Maximal length destroyed (mm)	160	160				160
Largeur maximale de carbonisation / Maximal width destroyed (mm)	0	0				0

Observations / Remarks : The product pierces without exhibiting ignition.

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	



Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R2 émis le / edited the 26/04/2019

Résultats suivant / Results according to NF P 92-504 : 1995

Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Date de l'essai / Test date:	23/04/2019
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	460 mm x 230 mm
Epaisseur / Thickness (mm):	0.56

Ce rapport d'essai d'Orientation n'est pas couvert par notre portée d'accréditation / This Indicative test report is not covered by the scope of our accreditation.


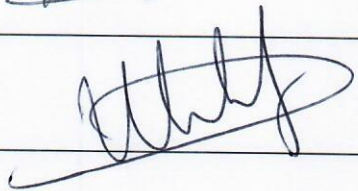
Echantillons	Durée de persistance / Afterflaming Time (s)	Vitesse de propagation de flamme / Flame spread speed (mm/s)	Chute de gouttes / Dripping	Gouttes enflammées / Flamming drips
Echantillon / Sample 01	Tests not performed			
Echantillon / Sample 02				

Echantillons	Nombre de persistances / Number of afterflaming	Persistance / Afterflaming (s)	Chute de gouttes / Dripping	Gouttes enflammées / Flamming drips
Echantillon / Sample 01	0	0	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 02	0	0	Non/No	Non/No

Vitesse moyenne de propagation de flamme / Mean flame spread speed (mm/s)
Not applicable

Persistance maximale / Maximal afterflaming (s)
0

Observations / Remarks :	/
--------------------------	---

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	



Rapport N° / Report N° DO-19-0761\A-R2 émis le / edited the 26/04/2019

Résultats suivant / Results according to NF P 92-505 : 1995

Date de réception / Reception Date:	14/03/2019
Date de l'essai / Test date:	23/04/2019
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	70 mm x 70 mm
Epaisseur / Thickness (mm):	0.56

Ce rapport d'essai d'Orientation n'est pas couvert par notre portée d'accréditation / This Indicative test report is not covered by the scope of our accreditation.

Echantillons	Echantillon / Sample 01	Echantillon / Sample 02
Masse / Weight (g)	2.7	2.8
Epaisseur / Thickness (mm)	1	1
Nombre d'éprouvettes exposées / Number of samples exposed	2	2
Inflammation échantillon / Ignition of the sample	Non / No	Non / No
Temps d'inflammation de l'échantillon / Time to ignition (s)	NA	NA
Durée d'inflammation de l'échantillon / Duration of sustained flame (s)	NA	NA
Chute de gouttes / Dripping	Oui / Yes	Oui / Yes
Gouttes enflammées / Flaming drips	Non / No	Non / No
Inflammation de la ouate / Ignition of cotton wool	Non / No	Non / No

Observations / Remarks : Product could potentially be classified M1.

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	